




Zamknięcie ściany

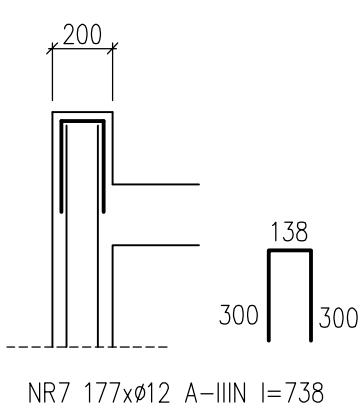


Śpięcie ściany

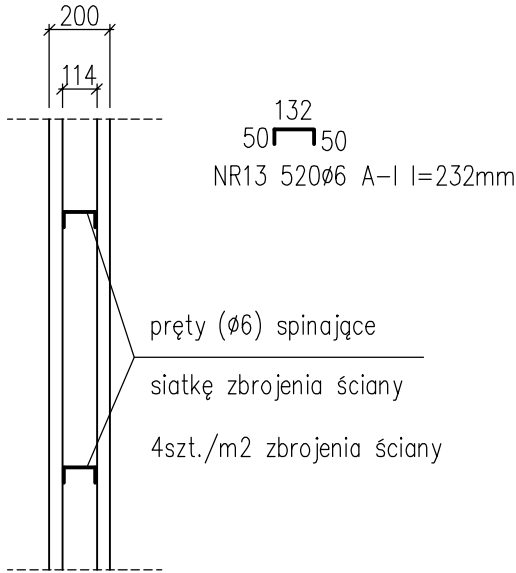



Gzyms spoczynkowy

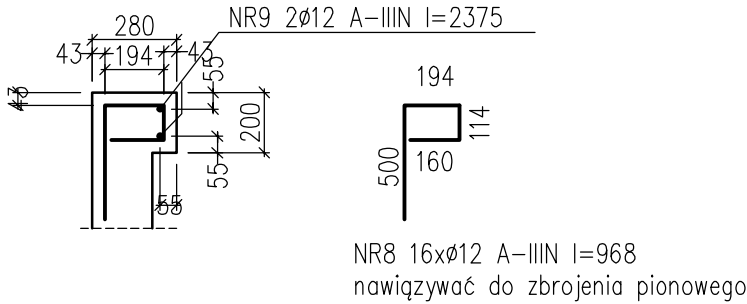


Naroże ściany szybu

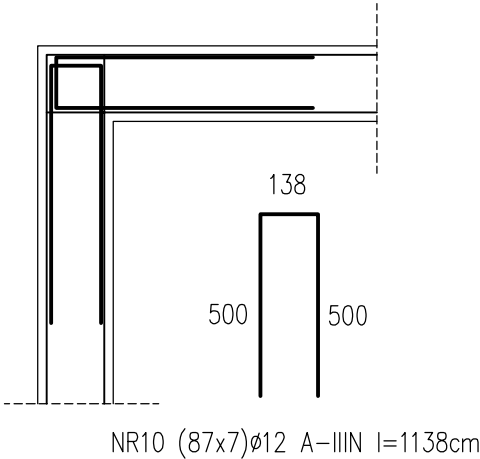

Zbrojenie ścian

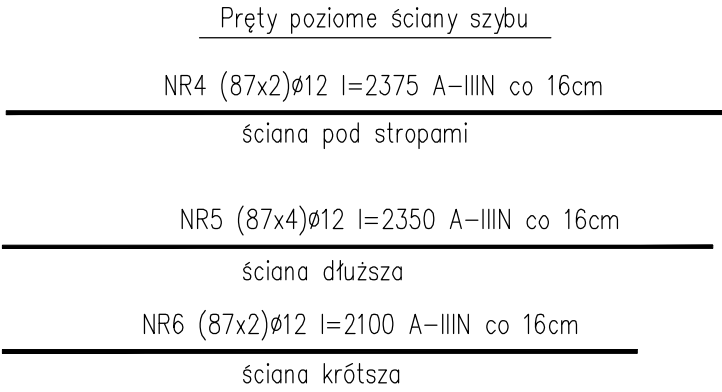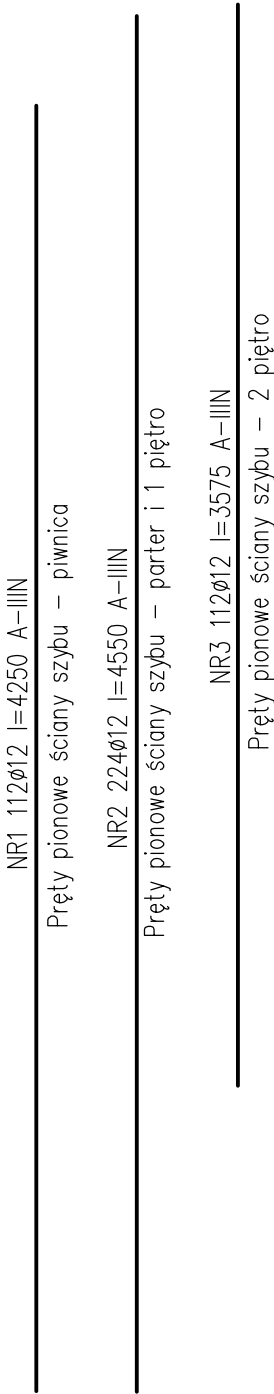

Wsparcie stropów

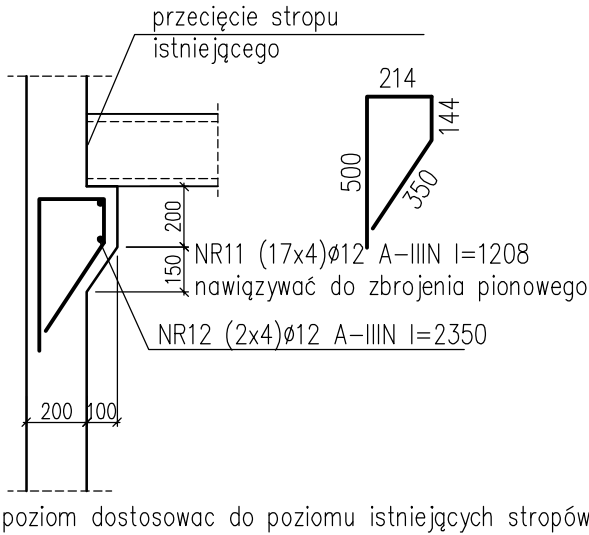

Uwagi:
Beton C25/30, Stal A–IIIN, A–I.
Otulina min. 25 mm.
Zestawienie stali jako brutto (bez odjęcia otworów).
Pręty dociąć do otworów.
Zakład prętów pionowych 1,0 m
Wymiary w mm.

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DLUGOSC PRETA	ILOSC			DLUGOSC RAZEM	
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	Ø12 A–IIIN	Ø6 A–I
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m
Zbrojenie detali szybu windowego – 1 kpl.								
	1	12	4250	112	1	112	476,0	
	2	12	4550	224	1	224	1019,2	
	3	12	3575	112	1	112	400,4	
	4	12	2375	174	1	174	413,3	
	5	12	2350	348	1	348	817,8	
	6	12	2100	174	1	174	365,4	
	7	12	738	177	1	177	130,6	
	8	12	968	16	1	16	15,5	
	9	12	2375	2	1	2	4,8	
	10	12	1138	609	1	609	693,1	
	11	12	1208	68	1	68	82,2	
	12	12	2350	8	1	8	18,8	
	13	6	232	520	1	520		120,7
RAZEM				[m] :			4437,1	120,7
MASA JEDN.				[kg/m] :			0.888	0.222
MASA				[kg] :			3940,1	26,8
MASA CALK.				[kg] :			3966,9	

TEMAT: PRZEBUDOWA SEGMENTU „D” ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH W BĘDZINIE PRZY UL. 11 LISTOPADA 3		TEMAT RYSUNKU: 		
---	--	--	--	--